

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

PROTOKOL

Čj. MUNMNM/7407/2018-11 z ústního jednání spojeného s ohledáním na místě konaného dne **1. března 2019 (pátek)** ve věci k nakládání s vodami, tj. **Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ČOV Radešín** (dále jen „stavba“), na pozemku parc. č. 185/18 v katastrálním území Radešín nad Bobůvkou, obci.

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: _____

Jednání bylo zahájeno v 9:30.

Vodoprávní úřad stanovil dnešní jednání pozvánkou č.j. MUNMNM/7407/2018-9 ze dne 11.2.2019 na základě žádosti kterou podal, tj. Ing. Miloslav Škorpík,

(dále jen „žadatel“), o vydání povolení k nakládání s vodami (povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových) výše uvedené stavbě. Žádost byla podána dne 6.6.2018.

Základní údaje

Vypouštění odpadních vod z ČOV Balónový hotel Radešín.

Jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu, na kterou je napojeno cca 100 obyvatel, je zakončena mechanicko-biologickou ČOV s projektovanou kapacitou 100-140 EO. s max. denním limitem 25m^3 .

K dnešnímu dni je ČOV následujícího složení:

- V ČOV jsou instalovány strojní čerpadla (fontána) na vylučení nezávadných odpadních vod z přítokové žláby.
- indukční přítokoměr, za ním je umístěno nové odlehčovací potrubí směřujícím dojezdem, osazené vzduchové elektroměry vyhodnocující množství odlehčovaných vod.
- Vlastní biologická jednotka se sestává z:
 - KESNEBA, umístěného v aktivaci nádrži, která je doplněna jednobuněčnou aerací (trubky).
 - jsou doplněna 2 dmychadla
 - kyslíková sonda
 - Dosažovací NÁDRŽ s max. nátokem $1\text{m}^3/\text{hod}$
 - Odtok čisté vody je nově vybudovaný prodloužením do PNOVAPSKÉHO POTOKU. Vypustní dojezd je společný i pro odlehčovací vody. (vybudování nového VO bylo domluveno při místním jednání dne 29.6.2018 - viz zápis z téhož v protokolu)
 - ČOV byla nově doplněna KALOJEMEM bez ptavzdušňování. Uvazovaná kalová voda se vrací zpět do aktivaci nádrže.

Jsou navrženy následující emisní limity ukazatelů vypouštění OV:

mg/l	p	m	t/rok (bilance)
BSK5	40	80	0,200
CHSKCr	150	220	0,750
NL	50	80	0,250

V množství:

Q max. 5000 m³/rok,

Q max 750 m³/měs.,

Q_p 0,12 l/s,

Q_{max den} = 25 m³

Q_{max} 0,50 l/s = maximální průtok biologickou částí ČOV.

Navržené odběry kontrolních vzorků na **kvalitu** vypouštěných OV budou prováděny:

4x ročně odběry na odtoku z ČOV (na přepadu odtokového žlabu), typem vzorku A (2-hodinový směsný vzorek)

Závěr vodoprávního úřadu:

Ři čistním jednání bylo dohodnuto následující:

1.) Obec Radešín dožije souřadnice v systému S-JTSK nové zardova-
ního výustního objektu (souřadnice X, Y)

2.) Na základě jednání a dle dostupných **NEAKTUALIZOVANÝCH** podkladů
je stanoven **MAX DENNÍ LIMIT** na ČOV 25 m³/den

→ z toho 6 m³/den HOTEL

19 m³/den OBEC

Obec Radešín udává dle odečtu 12,5 m³/den (vychází z hodnot za rok 2018
Na čistním je dle měření nátok 45 m³/den → z toho jde max 25 m³
na ČOV, zbytek odtéká přes odlehčení. Z výše uvedených hodnot je
patrné, že přítékají na nátok balastní vody z obecní kanalizace
(v přepětí cca 0,3 l/s). Předávací objekt odpadních vod mezi hotelem
a obcí Radešín je ŠACHTA, která je umístěna cca 10 m od hotelu
na kanalizačním řádu.

→ MAJITEL ČOV zajistí zpracování **AKTUALNÍHO POSOUZENÍ KAPACITY**
(jak látkové, tak hydraulické) ČOV a předloží ji VÚ do
3.6.2019.

→ OBEC RADEŠÍN zpracuje aktualizaci napojení obyvatel na kanalizaci
↳ provede **PASPŽET DEŠŤOVÉ a SPLAŠKOVÉ KANALIZACE**,
který předloží VÚ do 3.6.2019
→ k témuž dni provede **REVIZI KANALIZAČNÍCH STOK**
→ aktualizuje **KANALIZAČNÍ ŠAFT**

-2- Předběžně se účastníci jednání dohodli, že v termínu 7.6.2019 bude

Stalo se další ústní jednání, kde budou vyhodnoceny výsledky.
Majitel a provozovatel ČOV vypověděl ke dni 11.2.2019 provozní smlouvu
s obcí Zalesín, od tohoto dne běží roční vypovědní doba ke dni 30.1.2020
Dne 6.6.2018 požádal vlastník a provozovatel ČOV o vydání povolení k NsV
- vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

↳ Při jednání bylo dohodnuto, že VÚ vydá ROZHODNUTÍ pro
vypouštění OV na PŘELIHOVACÍ OBDOBÍ, tj. do 28.2.2020
s úpravou množství OV v následujícím znění *

limity - zůstávají dle žádosti (pauze budou přepočítány a opraveny
bilance, dle nové navrhované množství)

Budou povoleny následující emisní limity ukazatelů vypouštění OV:

mg/l	p	m	t/rok (bilance)
BSK5	40	80	
CHSKCr	150	220	
NL	50	80	

⊗

V množství:

$$Q_{\max, \text{rok}} = 9125 \text{ m}^3$$

$$Q_{\max, \text{měsíc}} = 760 \text{ m}^3$$

$$Q_{\max, \text{den}} = 25 \text{ m}^3$$

$$Q_p = 0,12 \text{ l/s}$$

$$Q_{\max} = 0,5 \text{ l/s (maximální průtok biologickou částí ČOV)}$$

→ stejné množství OV platí i pro odlehčovací komory


Podlehčené max 25m³/d
max 760m³/měsíc
max 9125m³/rok

Odběry kontrolních vzorků na kvalitativní ukazatele vypouštěných OV budou prováděny na





- ve stejné sítě za ČOV (čistěné i odlehčované OV)
- četnost: 4x ročně, rovnoměrně
- vzorkem typu "A" (2-hodinný směrný vzorek)

Množství vypouštěných OV bude měřeno ve spojné sáčce za ČOV
Doba platnosti povolení k vypouštění OV se stanoví na dobu.

PŘEVLENOVACÍ OBDOBÍ do 28.2.2020

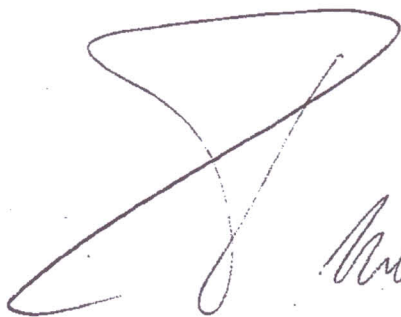








Přečteno, odsouhlaseno, podepsáno v



PREZENČNÍ LISTINA

z projednání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových „Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových“ na parc. č. 185/18 v katastrálním území Radešín nad Bobrůvkou, obci ze dne 1. března 2019 (pátek), žadatel: Ing. Miloslav Škorpík,

Jméno a příjmení: Organizace:	Datum narození: IČ:	Místo trvalého pobytu: Sídlo:	Podpis:
Městský úřad Nové Město na Moravě, Irena Poullová	00294900	Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě	
JAROSLAV NEUBAUER			
FILIP JAW			
TOMIS OD			
Hladíková Bedřiška		ENVIRO - ENV. ANALÝZY Nad Kunšovicem 1405/2 ^{st.4.9.}	
JUHA MILAN			
Jana Koprivová PODRUČÍ			
Miloslav ŠKORPIK			