

	<b>OBEC RADEŠÍN</b> <b>INFORMAČNÍ BULLETIN</b>	<b>8.</b> <b>20.05.20</b>
---	---	------------------------------

## Informace č.21 – Realizace opravy přivaděče vody S1 (ovčáčka) - S2 (sběrná studna)

28.4.2020

V prosinci 2019 dva dny před Štědrým dnem přestala téct voda z ovčáčky do sběrné studny. Byl proveden proplach potrubí pomocí tlaku vody a situace nevypadala dobře. Do potrubí voda v ovčáčce natékala, ale ve studni nevytékala. Bylo zřejmé, že potrubí je děravé, což po 60 letech v oceli nebylo nic neobvyklého a odborníci říkali, že už je 20 let po životnosti.

Na obci jsme si uvědomovali, že oprava musí být velice rychlá. Ještě v průběhu prosince vyhotovil projekt Ing. Milan Cífr a v průběhu ledna bylo zajištěno obcí výběrové řízení, na základě kterého byla vybrána firma VHS Bohemia s.r.o. Po vyřízení nutných povolení, stanovisek Lesů ČR a Povodí Moravy, vykáčení cca 10 stromů, byly práce zahájeny 26.3.2020 a ukončeny 17.4.2020. Při provádění prací bylo zjištěno proděravělé potrubí v místě potoka, které bylo uloženo jen 30cm pod jeho dnem.




Nový přivaděč byl zrealizován z plastového potrubí PE DN80 v délce 172m s technickým řešením umožňující proplach nejnižšího místa z obou konců pomocí čerpací techniky místních hasičů v případě usazování jemných kalů. Potrubí totiž vede ve spádu 5m do nejnižšího místa u potoka a následně ke studni S2 vede v protispádu. Rozdíl v hladinách je hodně malý – pouhé 3m. Očekáváme, že díky odstranění ztrát vody z děravého potrubí by mohlo dojít ke zvýšení množství natékající kvalitní vody z ovčáčky. V rámci trasy byl osazen silový a komunikační kabel pro možnost zrealizovat v místě studny vrt.



Stav betonových stěn ovčáčky je též před koncem životnosti. Z finančních důvodů byla provedena pouze jílová ucpávka v místě výkopů kolem studny a na základě prvotního sledování se jeví stav vyhovující. Na foto vidíte záběry ze stavby a „pramen“ z porušeného potrubí v potoce, který mohl způsobit i kontaminaci pitné vody z odpadních vod z ČOV. V blízké budoucnosti nás čeká oprava sběrné studny provedené z plných cihel a je otázka, zda nedochází k propouštění vody do okolního terénu.

V místě sběrné studny čekalo na stavbaře překvapení v podobě značného množství různých trubek a kabelů a znamenalo nepředpokládané značné množství ručního kopání.

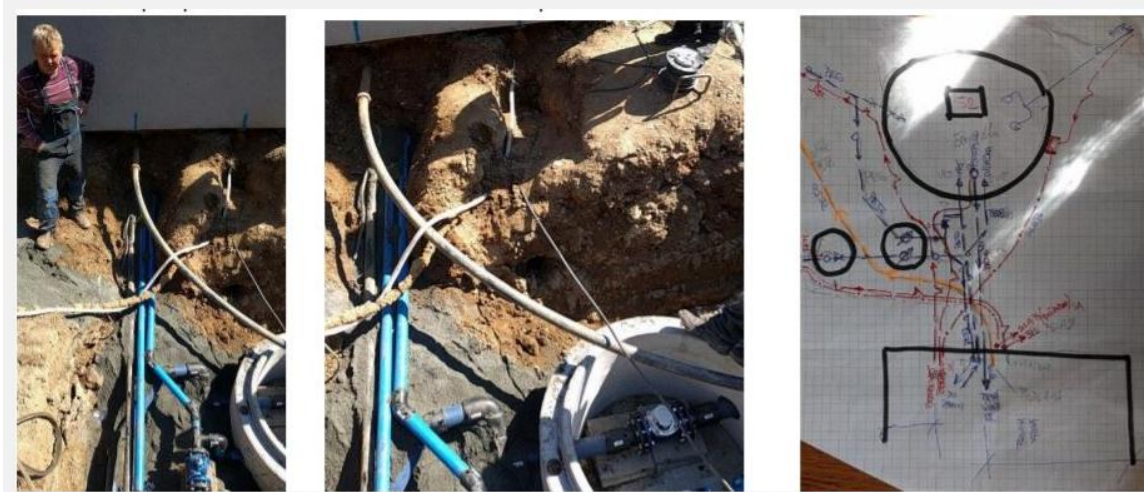

Vedení obce děkuje tímto společnosti VHS Bohemia s.r.o. za kvalitně odvedenou práci a též občanům obce, kteří se na realizaci podíleli svým dílem práce ve volném čase, jmenovitě Jaroslavu Neubauerovi st. a ml. v rámci provozních věcí a Zdeňku Tulisovi při organizaci projektových prací a technického dozoru.

Radek Chocholáč  
starosta obce

## Informace č. 22 – Realizace opravy stoky C1

16.5.2020


V části stokové sítě před RD č.p.21 docházelo dlouhodobě k ucpávání kanalizace mezi šachtami RŠ2C a RŠ1C1.

Vedení obce rozhodlo, o opravě této části kanalizace.

Vedly je k tomu tyto důvody:

- ▣ nejasné vlastnictví stoky C1
- ▣ zcela poddimenzovaný profil DN150mm pro nátok odpadních vod od 7RD + budova úřadu



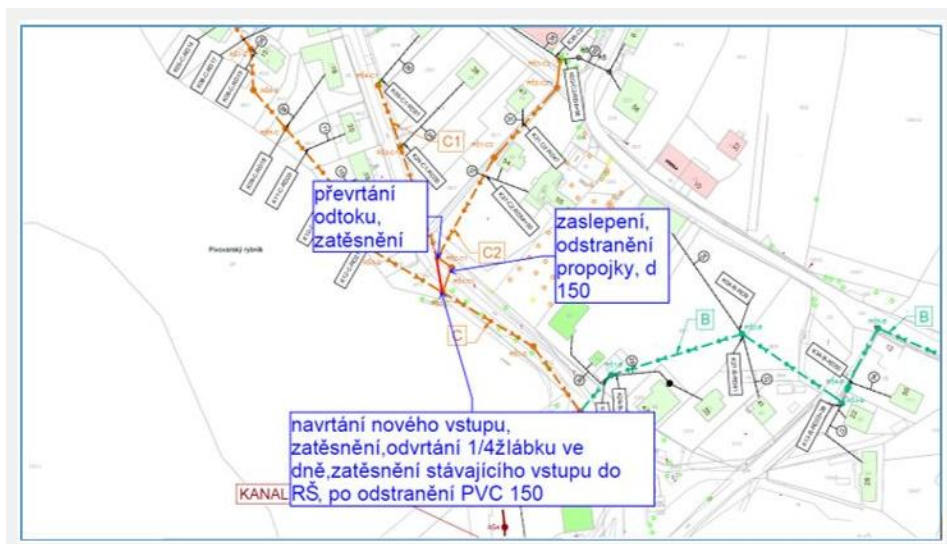

Ve dnech 16.4.-23.4.2020 byla provedena nová rýha v přímém směru mezi šachtami (v části bylo nutné odstranit skálu) a osazeno potrubí se zvýšenou odolností pod komunikace SN12. Výměna byla provedena v délce 28m s navrtáním a utěsněním stávajících šachet a zaslepením šachet v místě původního potrubí speciálními cementy. Potrubí bylo zapískováno a celý profil rýhy nad kanalizací v místě komunikace byl proveden ze štěrkodrti a po dohnutění provozem bude opraven i kryt.

Na foto vidíte původní potrubí poškozené promáčknutím o kámen a nové vedení mezi stávajícími šachtami.



## Informace č. 23 – Dešťové vody – zkouška mlhováním

18.5.2020

Z důvodu zjištění skutečného technického stavu kanalizace nechala obec provést kontrolu kanalizace mlhováním.

Zkoušku provedla dne 7.5.2020 VAS a.s.

**Výsledkem zkoušky je jeden závadný stav na budově č.p.11 (hotel), jehož jeden svod je sveden do šachty splaškové kanalizace obce. U ostatních budov v obci nebyl zjištěn žádný závadný stav.**

Vlastník budovy byl vyzván k odstranění tohoto stavu.

S ohledem na časté výtky právního zastoupení vlastníka hotelu i jeho samotného (naposledy emailem 23.3.2020) vůči obci ohledně nátoky dešťových vod do splaškové kanalizace a následně na ČOV a několika článkům na webu [www.radesin.cz](http://www.radesin.cz) (např. článek „**Fantastické - 62m3**“ ze dne 3.2.2020), je toto zjištění nepochopitelné.

Na základě této zkoušky vedení obce konstatuje, že všichni dříve napojení odběratelé respektují požadavek na odpojení dešťových vod.

Vyhodnocení zkoušky a video ze zkoušky jsou k dispozici na webových stránkách obce [www.obecradesin.cz](http://www.obecradesin.cz) nebo v úředních hodinách na obecním úřadě.

## Aktuální informace:

### Informace o bohoslužbách

Stále platí omezení maximálního povoleného počtu osob na bohoslužbách (300) – ale nadále zůstávají v platnosti hygienická opatření a dodržování 2m odstupu – což v praxi znamená, že v našich kostelích se nás vejde méně. Prosím o dodržení následujících pravidel: ●Vás starší a nemocné, prosím, abyste byli ještě opatrní a svou účast na nedělních bohoslužbách zatím odložili. Nadále platí dispens od účasti na nedělní mši. ●U vchodu bude připravená dezinfekce rukou. Před vstupem do kostela si vydesinfikujte ruce. ●V kostele prosím dodržujte minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné domácnosti). ●Obsazujte jen každou druhou lavici a snažte se ji zaplnit členy jedné rodiny. ●Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie. ●Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou. ●Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.

**Středa** Strážek 18:00 mše svatá, svátost smíření od 18:30 do 19:30.

**Čtvrtek** Moravec 18:00 mše svatá, svátost smíření od 18:30 do 19:30

**Pátek** Bobrová 18:00 mše svatá, svátost smíření od 18:30 do 19:30

**Sobota** Bobrůvka 18:00 mše svatá, svátost smíření od 18:30 do 19:00

**Neděle** Strážek 8:00 mše sv., Moravec 9:30 mše sv., Bobrová 11:00 mše sv.

Po každé mši (mimo neděle) bude hodinu příležitost přistoupit ke svátosti smíření. Pravidla přistupování ke svátosti smíření: Pro dodržení hygienického odstupu je třeba zpovídat v kostele – v otevřeném prostoru. Z tohoto důvodu je nutné na svátost smíření čekat venku před kostelem. V Bobrové je přede mší příležitost ke společné modlitbě růžence. To jest v pátek od 17:30 a v neděli od 10:30.

Vzhledem k částečnému výpadku příjmu farnosti způsobeném absencí sbírek při mších, prosíme - ty, pro které je to možné - o zaslání přiměřeného finančního daru na běžný provoz farnosti. Číslo účtu/kód banky:farnost Bobrová: 1623725379/0800.

Nebojte se mi kdykoliv ozvat s vašimi přáními či starostmi. S láskou Vám žehná a modlí se s Vámi+ o. Michael – 608 274 276. Více informací na stránkách farnosti: [www.farnostbobrova.cz](http://www.farnostbobrova.cz)

